


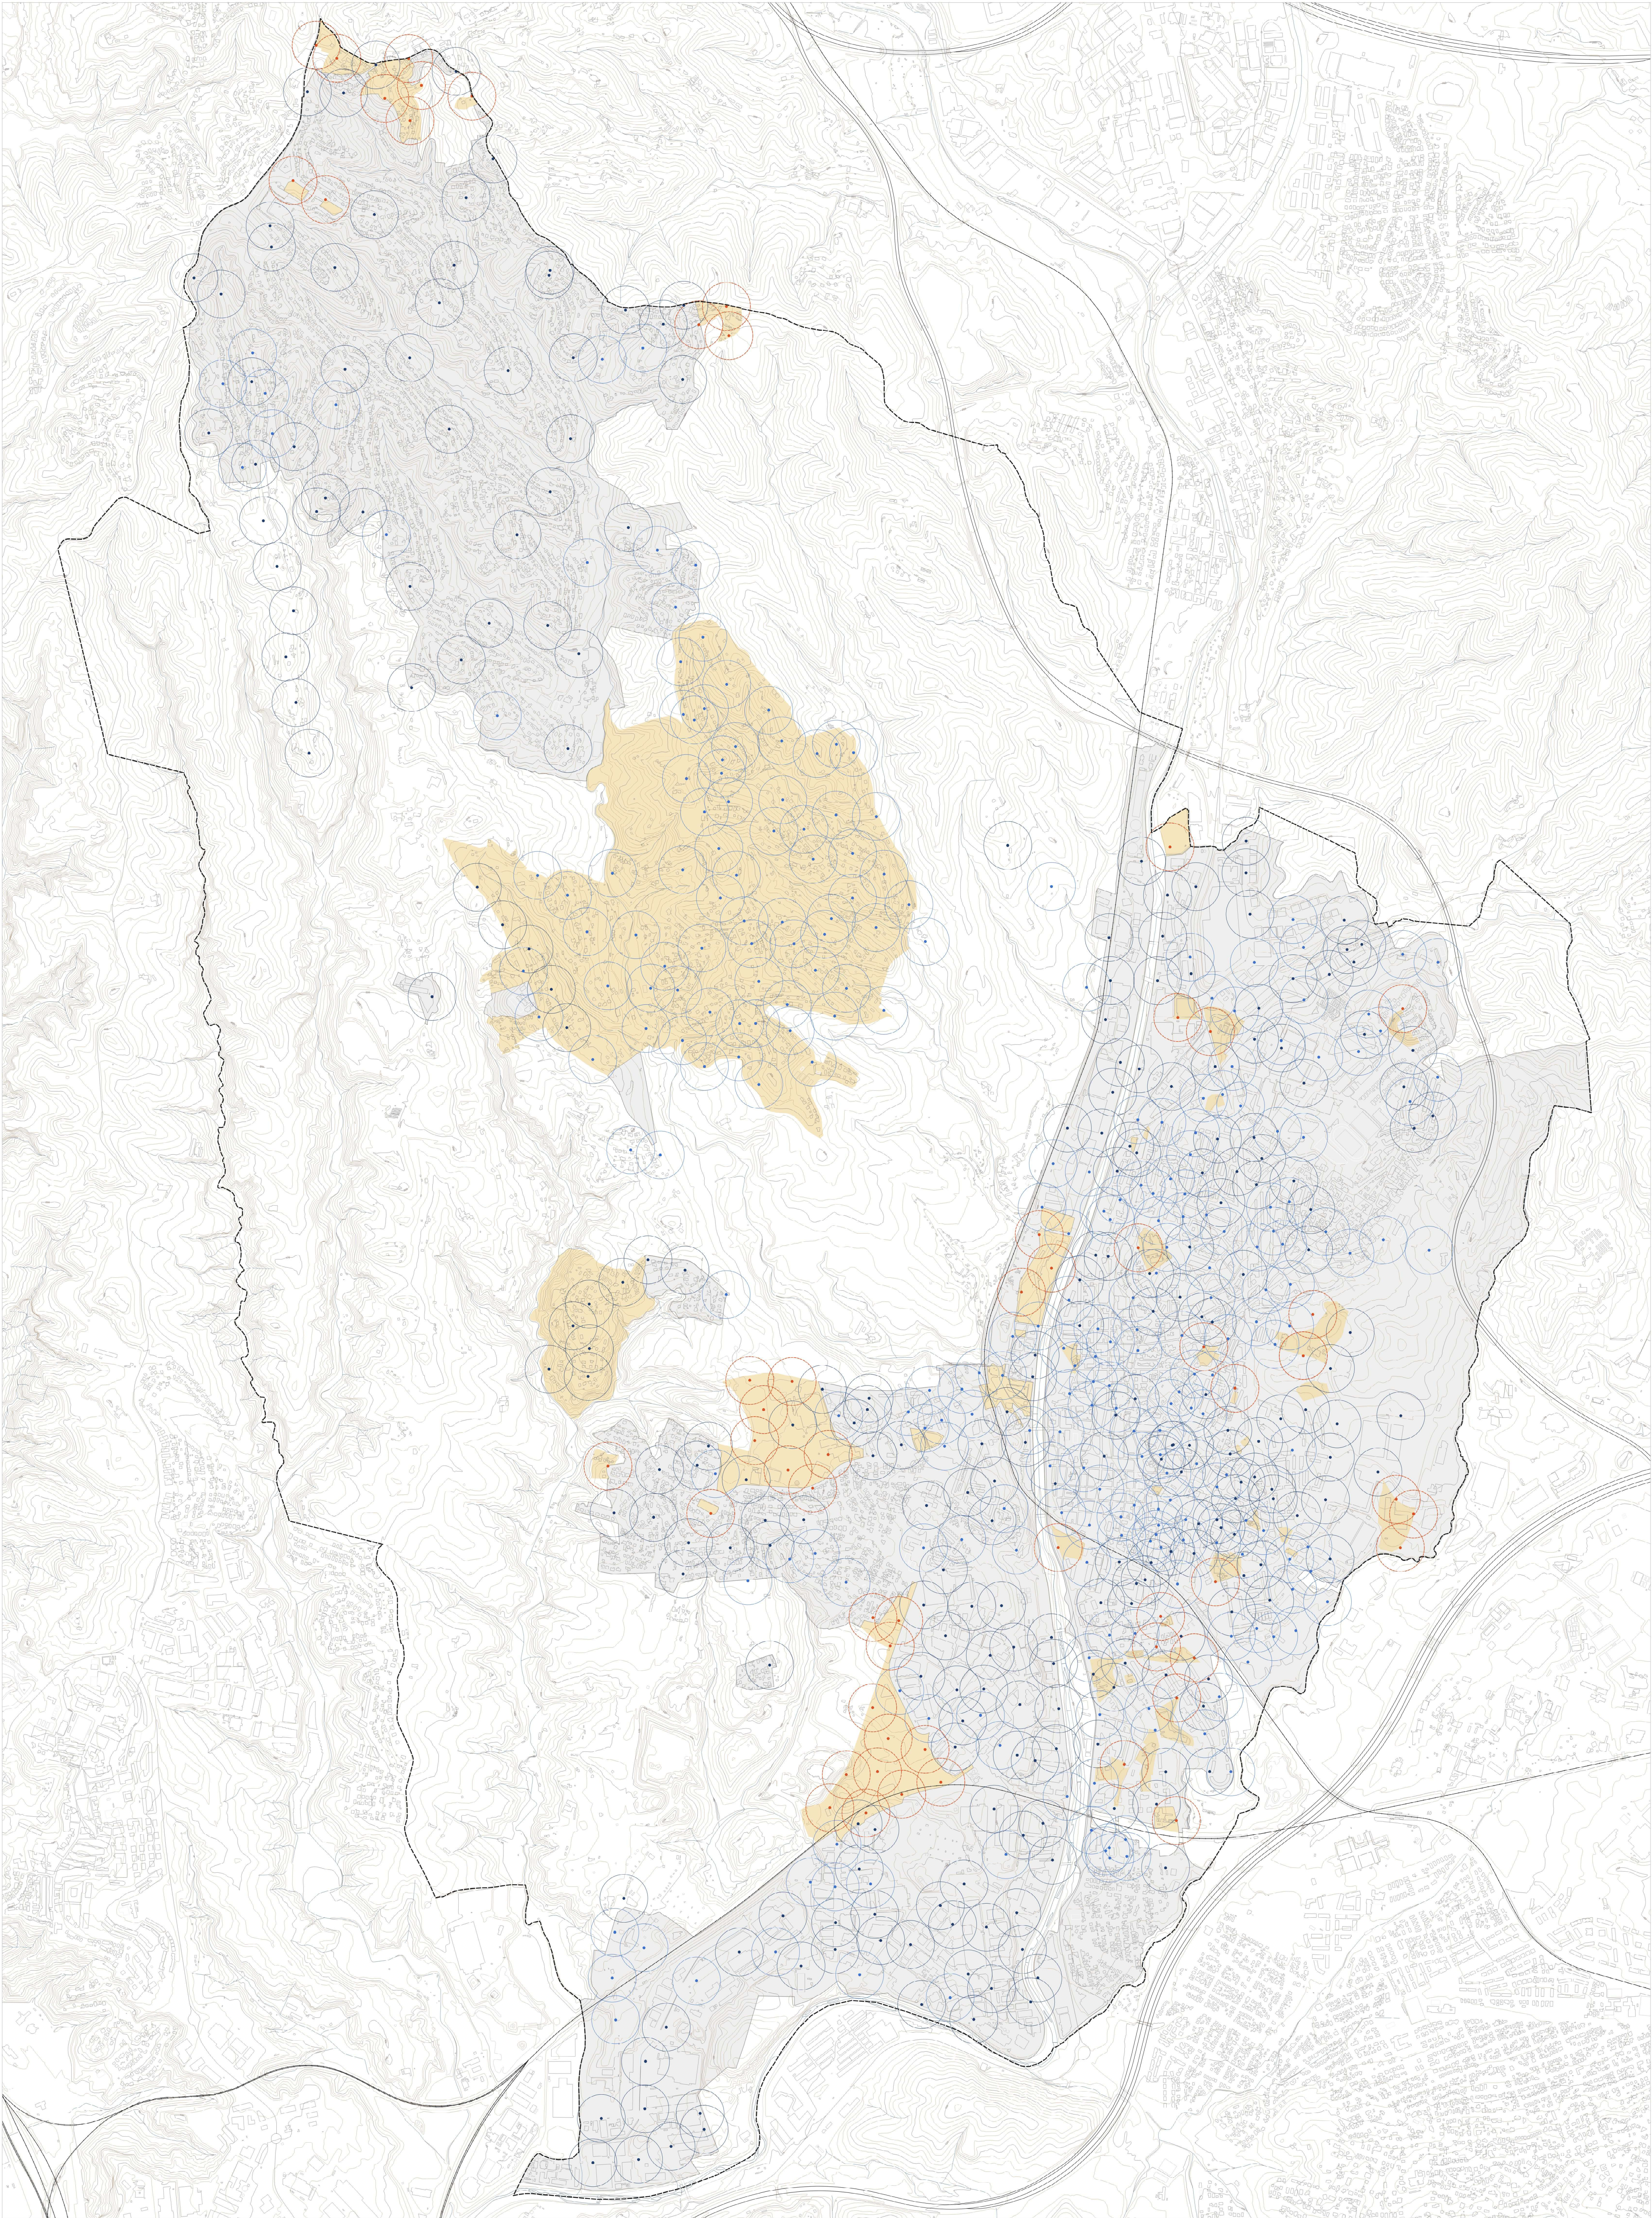

Límit terme

Xarxa existent

Hidrants en superfície

Zona d'influència hidrants en superfície (100m)

Hidrants soterrats

Zona d'influència hidrants soterrats (100m)

Xarxa proposada

Hidrants d'incendi

Zona d'influència (100m)

Secretari General de
l'Ajuntament de Rubí
Josep M Colell Voltas

Motivo: Aprovació
inicial per ple de
22 de juny de 2026
per majoria
absoluta
Fecha: 2026.06.23
14:35:46 +02'00'

Joan Enric Pastor Fernández
En representació de UTE 8.2

Fecha:
2026.04.30
11:17:35
+02'00'

PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE RUBÍ
PLANOLS D'ORDENACIÓ
DOCUMENT PER A L'APROVACIÓ INICIAL

12c. XARXES DE SERVEIS URBANS
Xarxa d'hidrants

Ajuntament
de Rubí

POUM
Pla d'Ordenació Urbanística
Municipal de Rubí

0125250m

DIN A11:12.000

ABRIL 2026